




WPUSTY DACHOWE

Odprowadzenie wód deszczowych w
ścianie za pomocą rur Ø 75
podgrzewany kosz
przejście w prześwicie między
budynkami a ziemią zabezpieczone.
Rura odprowadzająca Ø 75
ocieplona pianką i
obłożona/zamknięta w kolejnej rurze
pvc Ø 150

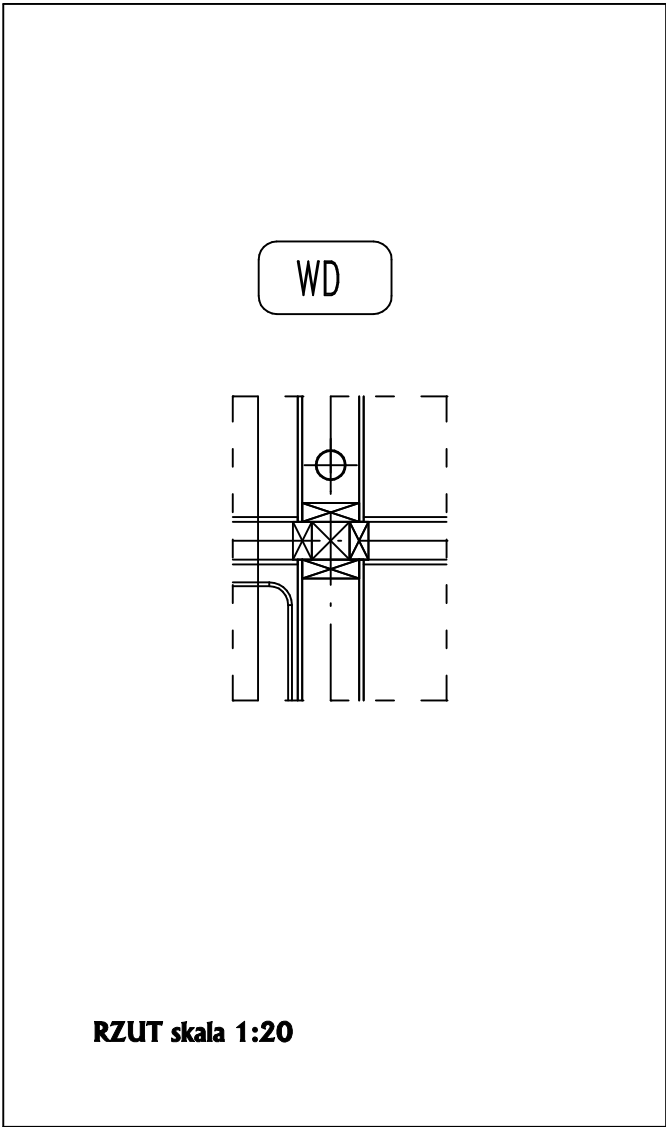

WD	STANDARD+
ILOŚĆ ELEMENTÓW	5

FAZA	ADAPTACJA	PRZEDMIOT	DETALE I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE	DATA	LUTY 2009	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INWESTPROJEKT 62-800 KALISZ, AL.WOLNOSCI 17
		AUTOR ADAPTACJI	techn. Jan Dziadek Upr. Nr GT-40/76/PII	NR RYS.	RYS.DA-28		