


# ROZDZIELNICA RG - OPIS

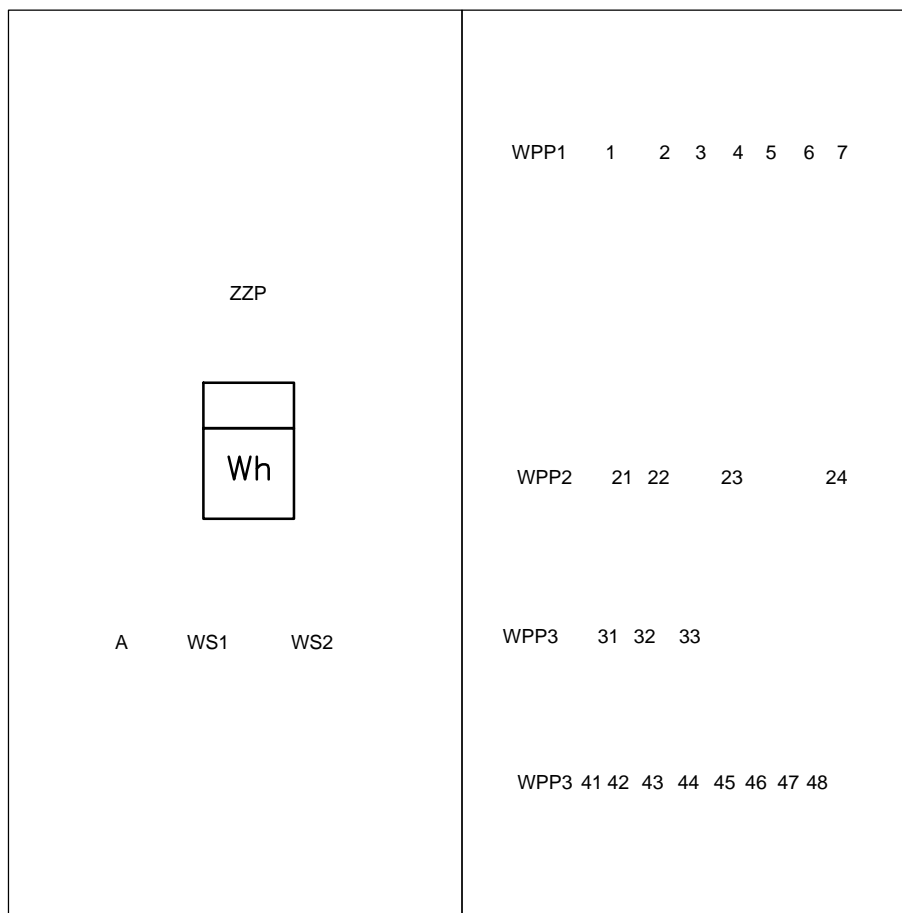

## WYKAZ OBWODÓW I ZABEZPIECZEŃ

ZPP - zabezpieczenie przedlicznikowe	gL/gG 63A
A - magiel elektryczny, ośw. gn. 230V biblioteka	gL/gG 35A
WS1 - wyłącznik sekcyjny kuchnia obw. 21,21,31,32	3p 63A
WS2 - wyłącznik sekcyjny sala obw. 31,32,33,34, 41,42,43,44,45,46,47	3p 63A
WPP1 zabezpieczenie różnicowo-prądowe obwodu nr 1,2,3,4,5,6,7	
1 - chłodziarka magazyn,	3p B10A
2 - ośw. gn.230V magazyn szatnia,	1p B16A
3 - gniazda suszarki	1p B16A
4 - podgrzewacz wody wc męskie	1p B16A
5 - ośw. wejście, korytarz, kuchnia,	1p B16A
6 - gniazda 230V kuchnia, bojler,	1p B16A
7 - rezerwa	1p B16A
WPP2 zabezpieczenie różnicowo-prądowe obwodu nr 21, 22	
21 - gniazda 230V kuchnia,	4p 63A/0,03A
22 - wentylator kuchnia,	3p B20A
	1p B6A
23 - piec elektryczny kuchnia,	3p B20A
24- patelnia elektryczna kuchnia	3p B16A
WPP3 zabezpieczenie różnicowo-prądowe obwodu nr 31,32,33,34	
31 - wentylatory sala	2p 40A/0,03
32 - klimatyzator TC1	1p C10
33 - klimatyzator TC2,	1p C16
34 - oświetlenie poddasze	1p C16
WPP4 zabezpieczenie różnicowo-prądowe obwodu nr 41,42,43,44, 45,46,47	
41 - gniazda 230V sala,	1p B16
42 - gniazda 230V sala,	1p B16
43 - gniazda 230V sala,	1p B16
44 - oświetlenie sala	1p B10
45 - oświetlenie sala	1p B10
46 - oświetlenie sala kinkiety	1p B10
47 - łącznik bistabilny kinkiety	

### UWAGA:

Przed opuszczeniem obiektu wyłączyć wyłączniki WS1 i WS2

opracował: inż. Andrzej Szafrński  
18.03.2013

NR RYS.:

E-02