


UWAGI:

Oznaczenia PASTEL: XX = DALEWOPOZ/JO1A/001/

kable typu: XzTKMXpw 2x2x0.6

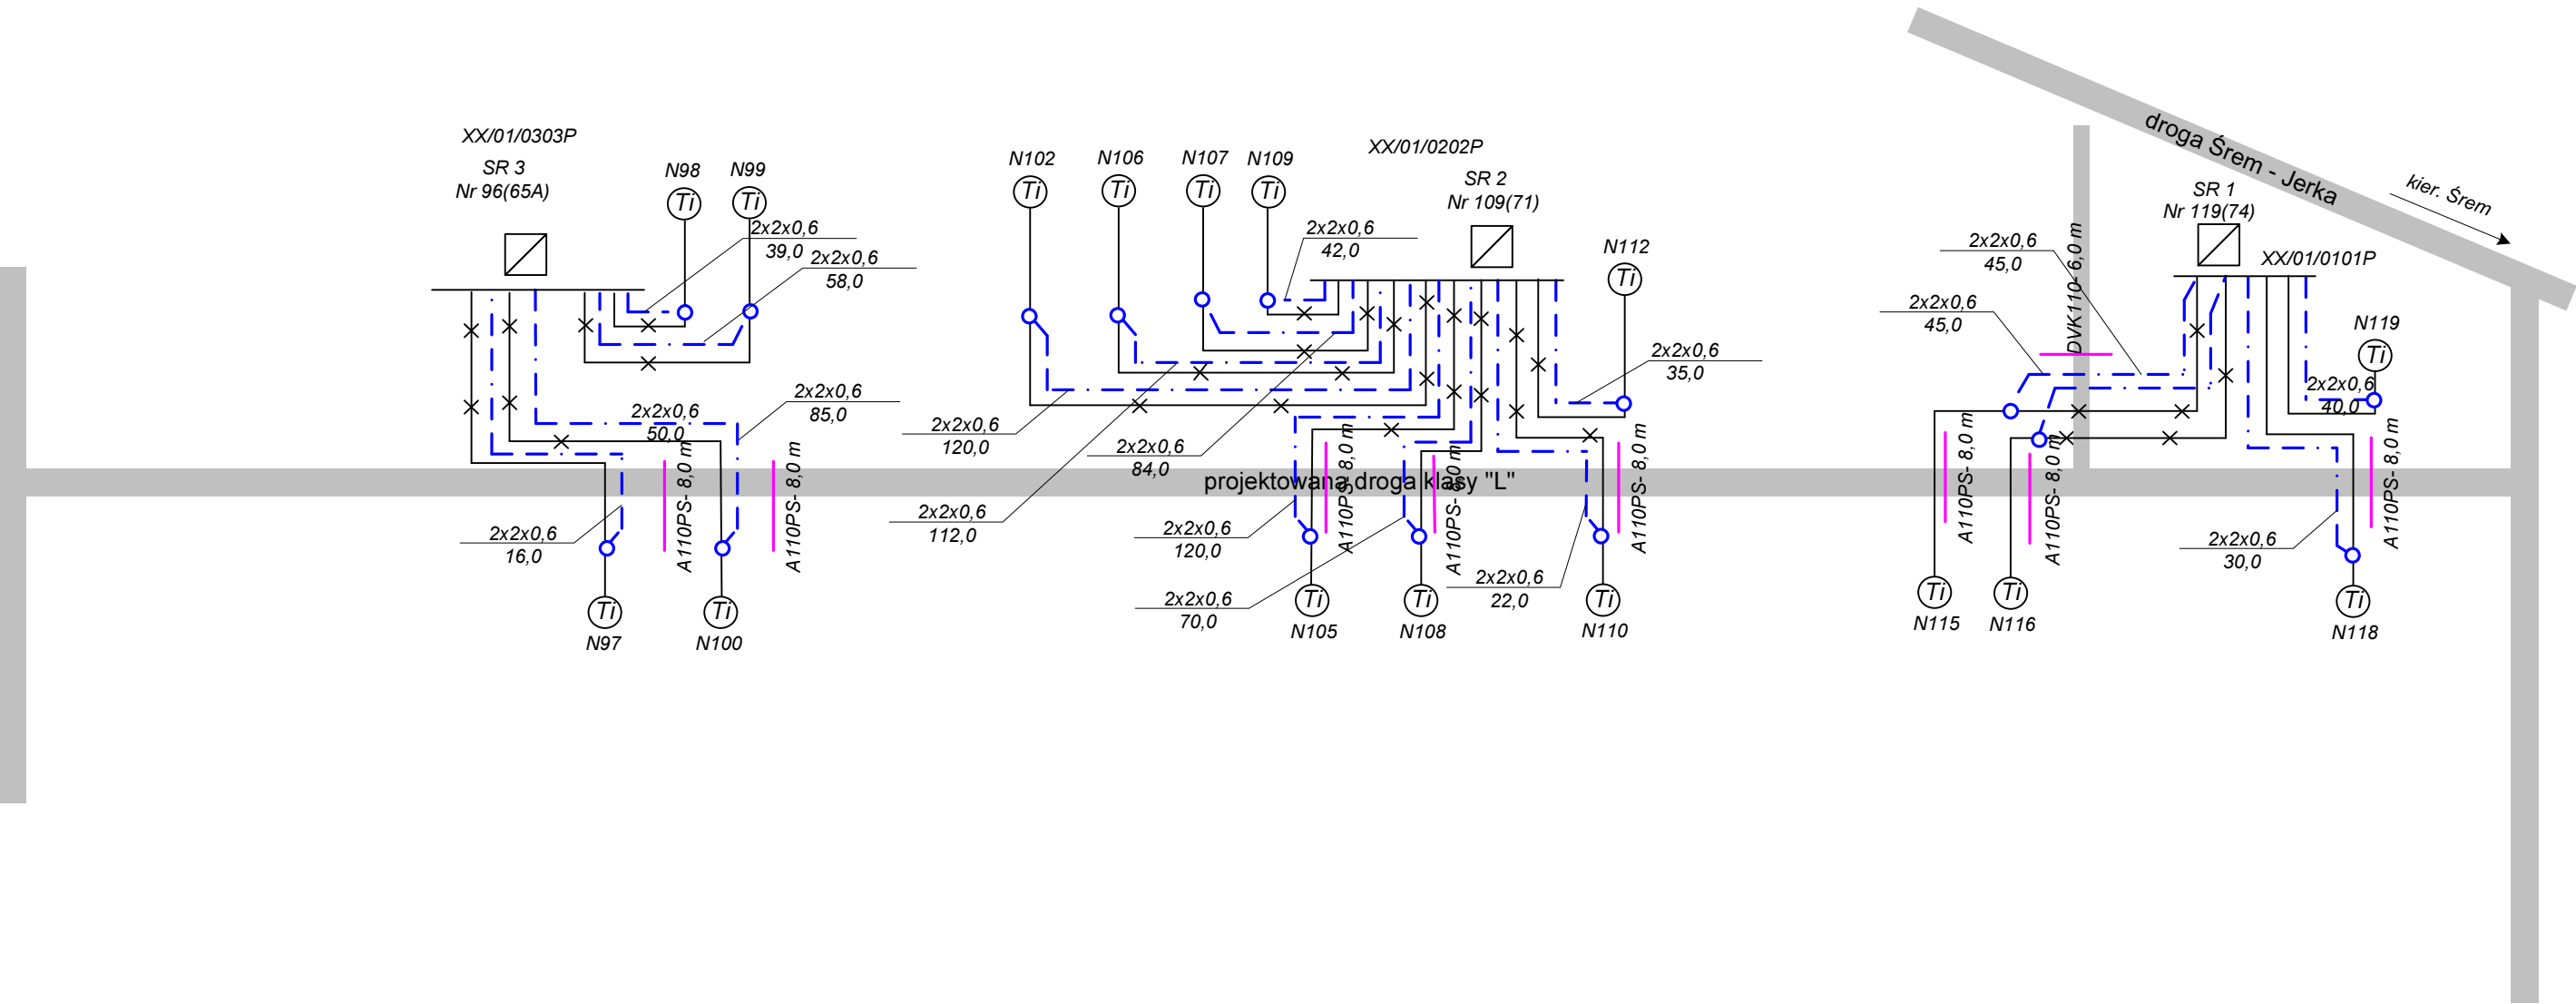

Opracował:	mgr inż. Tomasz Gawalek	upr. nr 0376/97/U	SYS-TEL s.c.	
Sprawdził:				
Skala:	Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych w m. Dalewo.. Schemat przyłączy.		Nr arch.: P-10-TG/2010	
Kreślił:			Data: 12.2010	Nr rys.: 4
			Arkusz: 1	Arkuszy: 1