XXXXXX	ŚCIANKI DZIAŁOWE GK/GKF (KNAUF/ RIGIPS) + WEŁNA MIN.
	ŚCIANY DO WYBURZENIA
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE / WYKONANE ZGODNIE Z PB '09 KOLOREM OZNACZONO OPIS CZĘŚCI AKTUALIZOWANYCH
*	* ZAKRES ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYBRANYCH EL. BUD.; INNE PARAMETRY ZGODNIE Z RYS. I OPISEM
SP-G/K/N	SUFIT PODWIESZANY GŁADKI / KASETONOWY / NAPINANY
S-BZ	SUFIT BEZ ZMIAN

LEGENDA DO OZNACZEŃ

- WLOT WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
- WLOT WENTYLACJI MECHANICZNEJ LUB WENTYLATOR MECH.
- TEORETYCZNA LOKALIZACJA ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW W WENT. GRAWITACYJNEJ
- KANAŁY WENTYLACYJNE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE -BLOCZKI SILKA / TERMOIZOLACJA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE -BLOCZKI BETON., CEGŁA PEŁNA, KLINKIER KL. 25MPa (ZAPRAWA C.-WAP. MARKI 5)

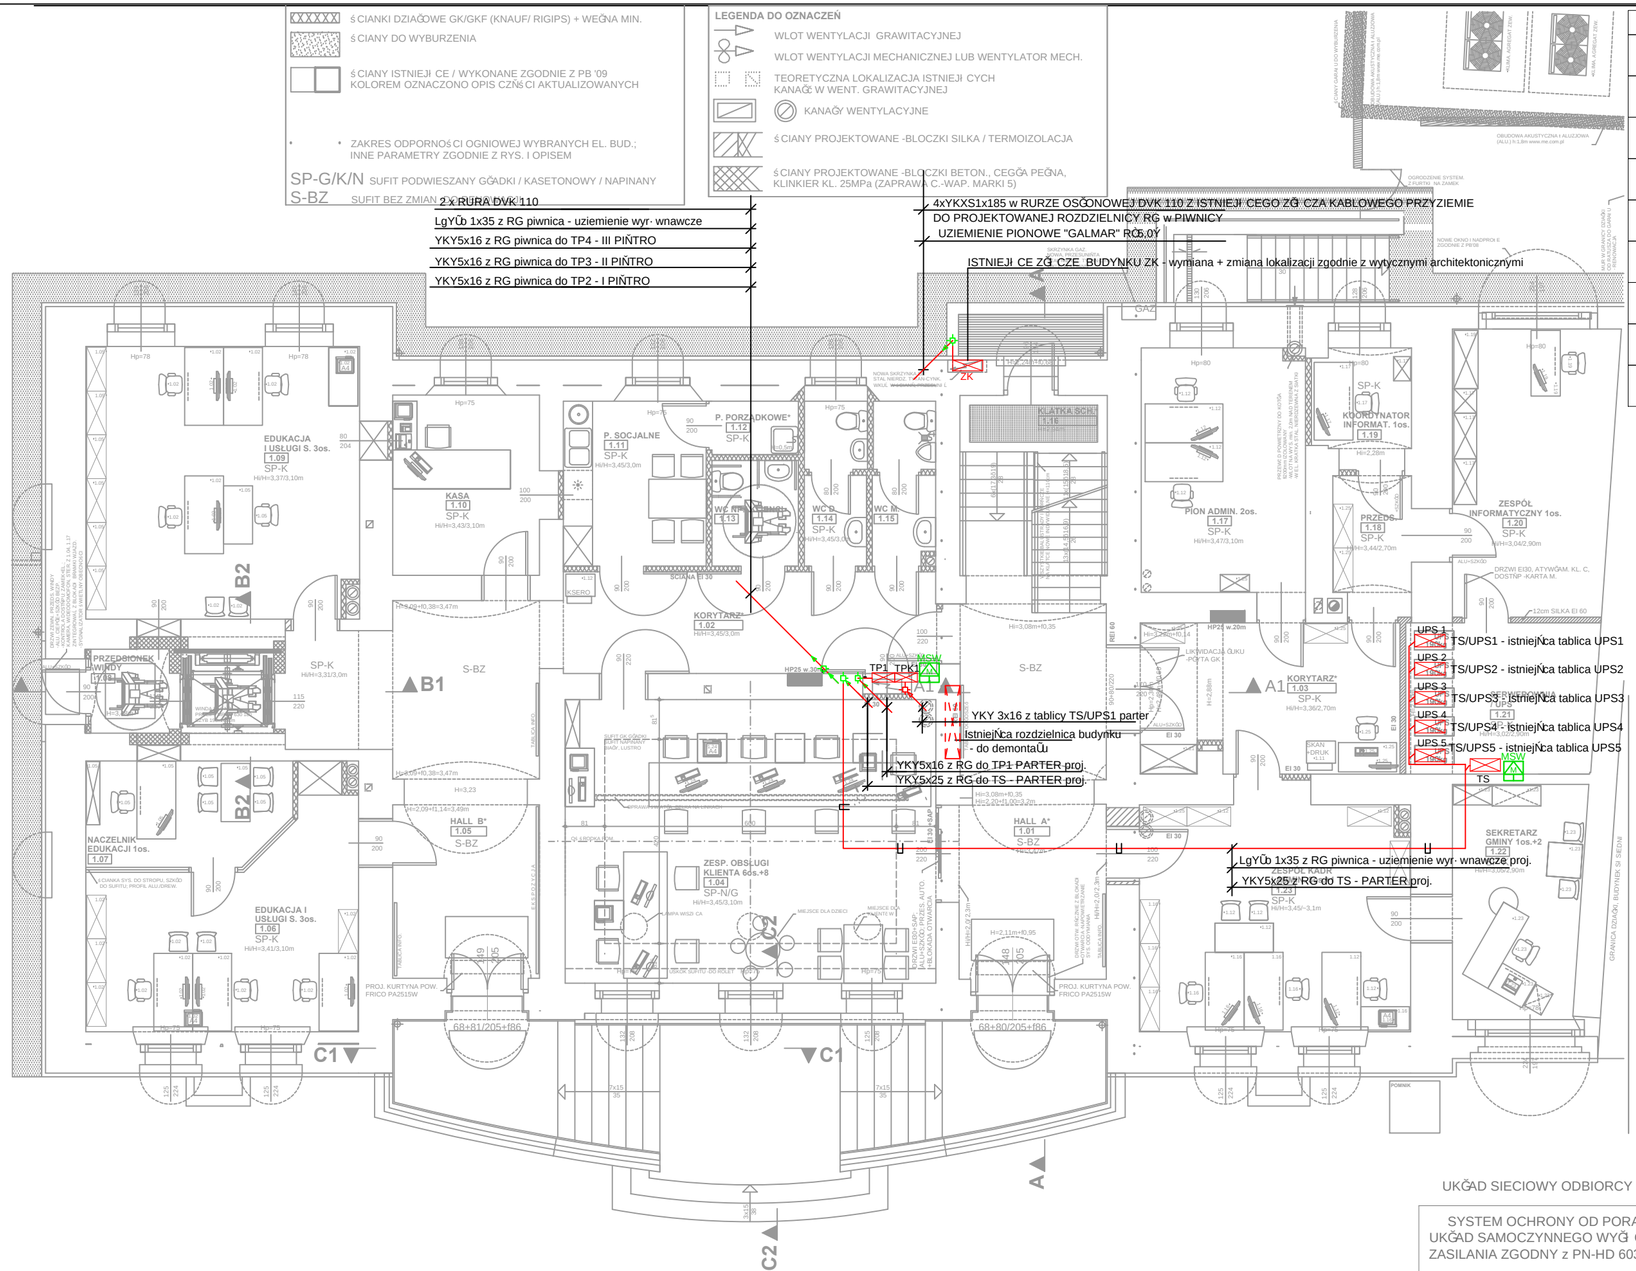

SYMBOL		OPIS
ZK	-	Złącze kablowe ZK
RG	-	Rozdzielnica główna RG - piwnica
TP1	-	Tablica oddziałowa TP1 - parter
TPK1		Tablica oddziałowa TPK0 - parter napięcie gwarantowane
	-	Wewnętrzne linie zasilające
	-	bednarka FeZn 25x4
	-	Połączenie wyr. wnawcze LgYżu
GSU	-	Główna szyna uziemiająca
MSW	-	Miejscowa szyna uziemiająca

OKREŚLONE W PROJEKCIE MATERIAŁY, SYSTEMY I URZĄDZENIA PRZYJĘTO ZGODNIE Z ODP. WYMAGANIAMI, PRZEPISAMI, ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI, TRWAŁOŚCI, NISKICH KOSZTÓW EKSPLOATACJI I KONSERWACJI W MAX. DŁUGIM OKRESIE CZASU.
DLA REALIZACJI ZAMIERZENIA DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW, SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ZAMIENNYCH O PARAMETRACH FIZYKOCHEMICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH. RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH, PRZY ZACHOWANIU KOMPATYBILNOŚCI SYSTEMÓW ORAZ SPEŁNIENIU WYMAGAŃ WŁAŚCIWYCH DO MIEJSCA ICH ZASTOSOWANIA.

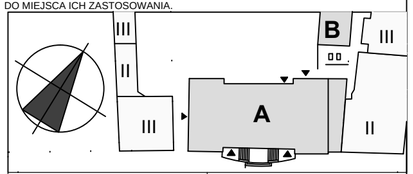

ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY
Andrzej Szafrański
63-000 Środa Wielkopolska,
os. Jagiellońskie 15/5

inwestor/ adres:
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE,
PL. 20 PAŹDZIERNIKA 1,
63-100 ŚREM

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
UKŁAD SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA
ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE
DLA WANIEN I BRODZIKÓW W
zgodne z PN - HD 60364 - 7 - 701

Stadium: Projekt budowlany zamienny	temat/ adres: **PRZEBUDOWA I NADBUDOWA RATUSZA -PROJEKT ZAMIENNY** dz. nr ewid. 861, 2516/4, 862, obr/ib. ŚREM; PL. 20 PAŹDZIERNIKA 1, 63-100 ŚREM		001 / 2015 marzec 2015
Skala: 1:100	*Nazwa rysunku:* WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE i UZIEMIENIA - PARTER		*Nr rys.* ie-02
Projektował:	*Branża:*	*Nr Uprawnień:*	*Podpis:*
inż. Andrzej Szafrański	Elektryczna	111/90/PW	
Sprawdził:			
mgr inż. Michał Szafrański	Elektryczna	WKP/0187/POOE/2011	