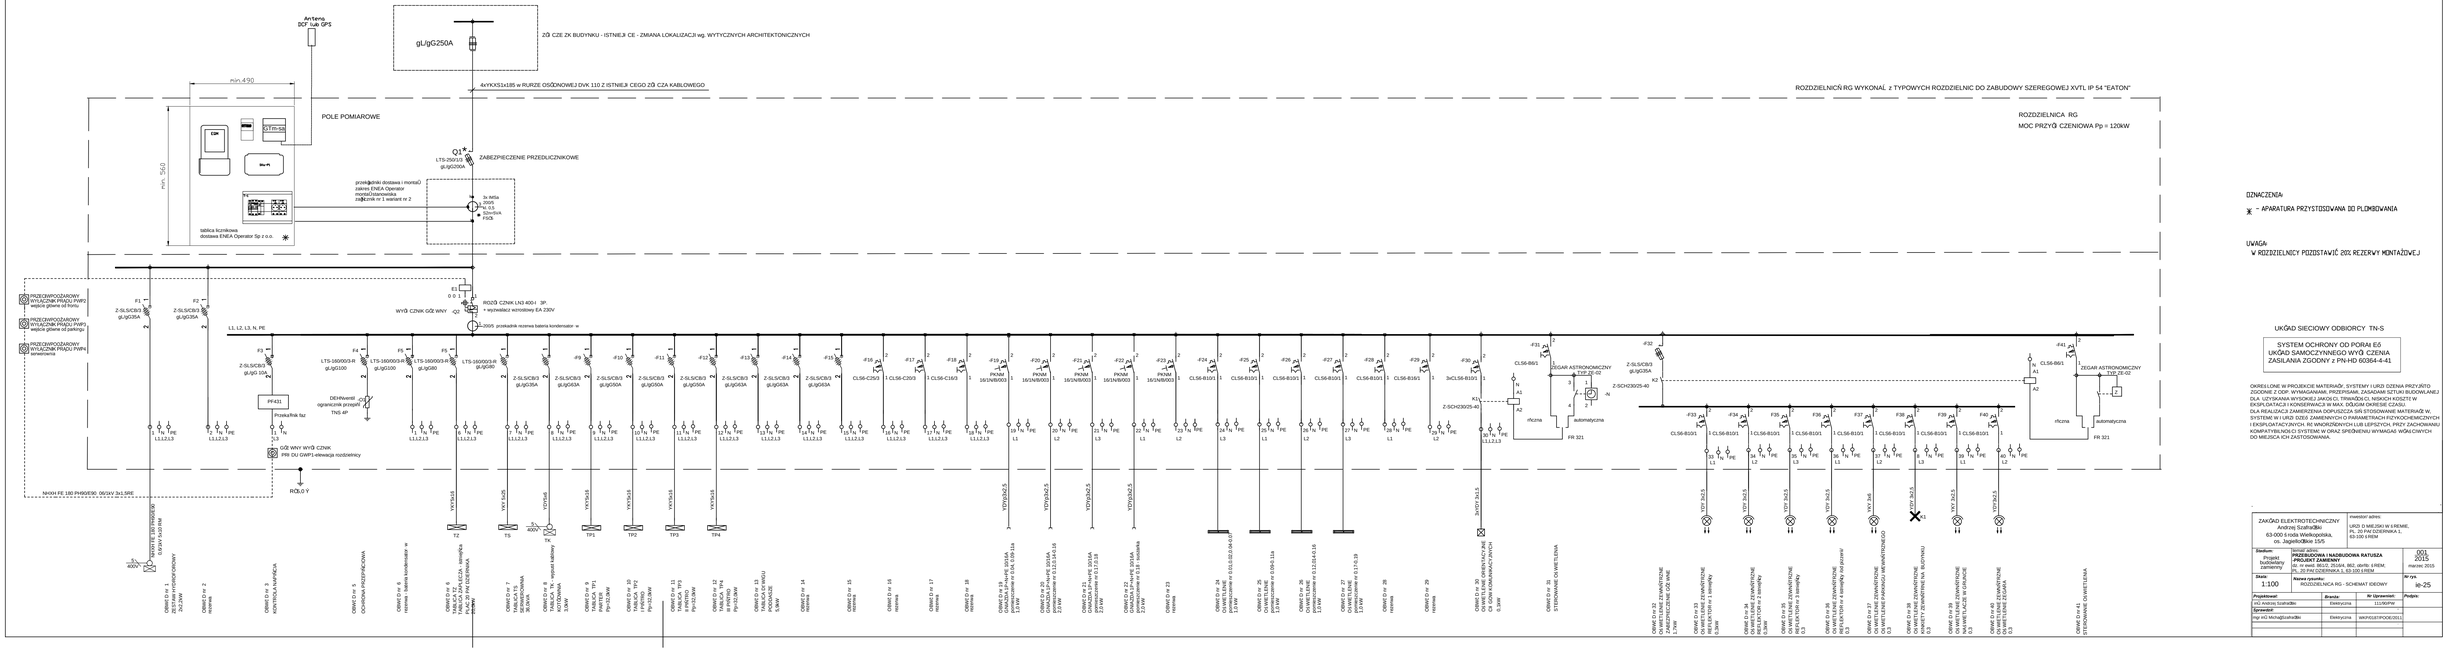
Antena SCF lub GPS
gL/gG250A
ZŚ CZE ZK BUDYNKU - ISTNIEJĄ CE - ZMIANA LOKALIZACJI wg. WYTYCZNYCH ARCHITEKTONICZNYCH
4xYKXS1x185 w RURZE OSŁONOWEJ DVK 110 Z ISTNIEJĄ CEGO ZŚ CZA KABLOWEGO
ROZDZIELNICĘ RG WYKONAĆ z TYPOWYCH ROZDZIELNIC DO ZABUDOWY SZEREGOWEJ XVTL IP 54 "EATON"
ROZDZIELNICA RG
MOC PRZYŚ CZENIOWA Pp = 120kW
min.490
min. 560
POLE POMIAROWE
CCF
GTm-1/6
Sks-m
tablica licznikowa
dostawa ENEA Operator Sp z o.o.
projektanci dostawa i montaż zakres ENEA Operator
montaż/zamawiająca
zaciśnik nr 1 wariant nr 2
3x 3x63a 3P+N+E 400V/50Hz PSCb
Q1
LTS-250/1S
gL/gG250A
ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE
E1
0 0 1
WYŁ CZNIK GŁ WNY
-Q2
RÓŻ D CZNIK LN3 400-I 3P
• wyzwalacz wzrostowy EA 230V
-Q205 przekaźnik rozwoju baterią kondensator w
L1, L2, L3, N, PE
PRZECIWPRZEPIĘ CIOWY WYŁ CZNIK PRĄDU PWP2 wejście główne od frontu
PRZECIWPRZEPIĘ CIOWY WYŁ CZNIK PRĄDU PWP2 wejście główne od zaplecza
PRZECIWPRZEPIĘ CIOWY WYŁ CZNIK PRĄDU PWP4 w/wejściowy
F1
Z-SLSCB/3 gL/gG35A
F2
Z-SLSCB/3 gL/gG35A
F3
Z-SLSCB/3 gL/gG 100A
F4
LTS-160/003-R gL/gG100
F5
LTS-160/003-R gL/gG100
F6
LTS-160/003-R gL/gG80
F7
LTS-160/003-R gL/gG80
F8
Z-SLSCB/3 gL/gG35A
F9
Z-SLSCB/3 gL/gG50A
F10
Z-SLSCB/3 gL/gG50A
F11
Z-SLSCB/3 gL/gG50A
F12
Z-SLSCB/3 gL/gG50A
F13
Z-SLSCB/3 gL/gG50A
F14
Z-SLSCB/3 gL/gG50A
F15
Z-SLSCB/3 gL/gG50A
F16
CLS6-C25/3
F17
1 CLS6-C20/3
F18
1 CLS6-C16/3
F19
PKNM 16/1N/B/003
F20
PKNM 16/1N/B/003
F21
PKNM 16/1N/B/003
F22
PKNM 16/1N/B/003
F23
PKNM 16/1N/B/003
F24
CLS6-B10/1
F25
CLS6-B10/1
F26
CLS6-B10/1
F27
CLS6-B10/1
F28
CLS6-B10/1
F29
CLS6-B16/1
F30
3xCLS6-B10/1
-K1
Z-SCH230/25-40
F31
CLS6-B6/1
ZEGAR ASTRONOMICZNY TXF 25-02
Z-SCH230/25-40
-K2
F32
Z-SLSCB/3 gL/gG35A
F33
CLS6-B10/1
F34
1 CLS6-B10/1
F35
1 CLS6-B10/1
F36
1 CLS6-B10/1
F37
1 CLS6-B10/1
F38
1 CLS6-B10/1
F39
1 CLS6-B10/1
F40
1
F41
CLS6-B6/1
ZEGAR ASTRONOMICZNY TXF 25-02
ręczna
automatyczna
FR 321
FP421
Przekaźnik faz
DEHNventil ogranicznik przepięć TNS-4P
GŁ WNY WYŁ CZNIK PR DU OVP1 sdewaja rozdzielnicy
RÓŻ O V
NHXH FE 180 PH90/E90 06/1kV 3x1.5RE
NHXH FE 180 PH90/E90 06/1kV 4x50 RM
5x 400V
TZ
TS
TZ
TP1
TP2
TP3
TP4
YKY 4x25
YKY 4x50
YKY 4x95
YKY 4x120
YKY 4x150
YKY 4x240
YDYp2x2,5
YDYp2x4
YKY 3x4
YKY 3x6
YKY 3x10
YKY 3x16
YKY 3x25
YKY 3x35
YKY 3x50
YKY 3x70
YKY 3x95
YKY 3x120
YKY 3x150
YKY 3x185
SkVSY 3x1,5
Odwód Cr nr 1 ZŁ/T.HAK HYDROFORNIA 1,5/1kV
Odwód Cr nr 2 rezerwa
Odwód Cr nr 3 KONTROLA KAPLICZKA
Odwód Cr nr 6 CIOŃKOWA PRZEPIĘ CIOWA
Odwód Cr nr 6 rezerwa - rezerwa kondensator w
Odwód Cr nr 6 TABLICA TZ, TZ1, TZ2, TZ3, TZ4 - zasilanie PLACÓ W PAK DZIERNIKA
Odwód Cr nr 7 OŚWIETLENIE SEKWENCYJNA 1,5kW
Odwód Cr nr 8 TABLICA TS 5,5kW
Odwód Cr nr 9 TABLICA TP1 Pp=12,5kW
Odwód Cr nr 10 TABLICA TP2 Pp=12,5kW
Odwód Cr nr 11 TABLICA TP3 Pp=12,5kW
Odwód Cr nr 12 TABLICA TP4 Pp=12,5kW
Odwód Cr nr 13 TABLICA SI WIOZ 12,5kW
Odwód Cr nr 14 rezerwa
Odwód Cr nr 15 rezerwa
Odwód Cr nr 16 rezerwa
Odwód Cr nr 17 rezerwa
Odwód Cr nr 18 rezerwa
Odwód Cr nr 19 OŚWIETLENIE ODWA ŻOWE (czuwające nr 0,54; 0,59 i 1a 1,5kW
Odwód Cr nr 20 OŚWIETLENIE ODWA ŻOWE (czuwające nr 0,10,0 i nr0,18 1,5kW
Odwód Cr nr 21 OŚWIETLENIE ODWA ŻOWE (czuwające nr 0,17,0 i 0,18 1,5kW
Odwód Cr nr 22 OŚWIETLENIE ODWA ŻOWE (czuwające nr 0,16 i świetlnika 1,5kW
Odwód Cr nr 23 rezerwa
Odwód Cr nr 24 OŚWIETLENIE REKLAMOWE 0,6 15 kW
Odwód Cr nr 25 OŚWIETLENIE REKLAMOWE 0,6 15 kW
Odwód Cr nr 26 OŚWIETLENIE REKLAMOWE 0,6 15 kW
Odwód Cr nr 27 OŚWIETLENIE REKLAMOWE 0,6 15 kW
Odwód Cr nr 28 rezerwa
Odwód Cr nr 29 rezerwa
Odwód Cr nr 30 OŚWIETLENIE PRZYCISKOWE CR GDW KOMUNIKACYJNYCH 0,1kW
Odwód Cr nr 31 STEROWANIE OŚWIETLENIA
Odwód Cr nr 32 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE ZAKOŃCZENIE GDE WNE 1,5kW
Odwód Cr nr 33 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE REFLEKTOR nr 1 świetlnik 1,5kW
Odwód Cr nr 34 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE REFLEKTOR nr 2 świetlnik 0,5kW
Odwód Cr nr 35 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE REFLEKTOR nr 3 świetlnik 0,5
Odwód Cr nr 36 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE REFLEKTOR nr 4 świetlnik Pd świetl
Odwód Cr nr 37 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE PAWINU I WEWNĘTRZNEGO
Odwód Cr nr 38 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE ELEWETY SZEWNĘTRZNE NA BUDYNKU
Odwód Cr nr 39 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE NAŚWIETLACZE W GRACIE
Odwód Cr nr 40 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE ZEGARA
Odwód Cr nr 41 STEROWANIE OŚWIETLENIA
DZIAŁ SIECIOWY ODBIORCY TN-S
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻ EŃ
UKŁAD SAMOCZYNNEGO WYŁ CZENIA ZASILANIA ZGODNY Z PN-HD 60364-4-41
OKREŚLONE W PROJEKCIE MATERIAŁY, SYSTEMY I UKŁ DZIENIA PRZYJĘTO ZGODNIE Z ODP. WYMAGANIAMI, PRZEPISAMI, ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚ CI, TRWAŁOŚ CI, NIEWOLNOŚ CI I BEZPIECZEŃSTWA W EKSPLOATACJI I KONSERWACJI W MAX. DŁUGIM OKRESIE CZASU.
W PROJEKCIE ZASTOSOWANO MATERIAŁY I URZĄ DZENIA NIE WYMIENIONE W, SYSTEMU W I URZĄ DZEŃ O ZNANYCH CHARAKTERACH FIZYCZNOCHEMICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH. RÓ WNOZNACZNYCH LUB LEPSZYCH. PRZY ZACHOWANIU KOMPATYBILNOŚ CI SYSTEMU W ORAZ SPEŁNIENIU WYMAGAŃ WOBEC DANYCH DO MIEJSCA ICH ZASTOSOWANIA.
DZIAŁ SIECIOWY ODBIORCY TN-S
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻ EŃ
UKŁAD SAMOCZYNNEGO WYŁ CZENIA ZASILANIA ZGODNY Z PN-HD 60364-4-41
OKREŚLONE W PROJEKCIE MATERIAŁY, SYSTEMY I UKŁ DZIENIA PRZYJĘTO ZGODNIE Z ODP. WYMAGANIAMI, PRZEPISAMI, ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚ CI, TRWAŁOŚ CI, NIEWOLNOŚ CI I BEZPIECZEŃSTWA W EKSPLOATACJI I KONSERWACJI W MAX. DŁUGIM OKRESIE CZASU.
W PROJEKCIE ZASTOSOWANO MATERIAŁY I URZĄ DZENIA NIE WYMIENIONE W, SYSTEMU W I URZĄ DZEŃ O ZNANYCH CHARAKTERACH FIZYCZNOCHEMICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH. RÓ WNOZNACZNYCH LUB LEPSZYCH. PRZY ZACHOWANIU KOMPATYBILNOŚ CI SYSTEMU W ORAZ SPEŁNIENIU WYMAGAŃ WOBEC DANYCH DO MIEJSCA ICH ZASTOSOWANIA.
OZNACZENIA:
X – APARATURA PRZYSTOSOWANA DO PLOMBOWANIA
UWAGA:
W ROZDZIELNICACH POZOSTAWIĆ 20% REZERWY MONTAŻ OWEJ
ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY Andrzej Szahidło
63-000 6 Środa Wielkopolska, ul. Jagiełł oBaw 15/5
Inwestor/ adres: UFD D.WIELOKI W 1 REMIE, PL. 20 PAŹ DZIERNIKA 1, 63-100 ŚREM
Obiekt/ adres: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA RATUSZA PROJEKT ZAMIENNY 6 PAŹ DZIERNIKA 1, 63-100 ŚREM, 002, działki: 6 ŚREM, PL. 20 PAŹ DZIERNIKA 1, 63-100 ŚREM
Nr rys. M-25
Skala 1:100
Nazwa rysunku: ROZDZIELNICA RG - SCHEMAT IDEOWY
Projektował: mgr inż. Andrzej Szahidło
Sprawdził: mgr inż Michał Szahidło
Branża: Elektryczna
Elektryczna
Nr Uprawnień: 111/96/PW
WKP/0018/POOO/20/11
Podpis:
marzec 2015