


UWAGA :
Na przewodach rozprowadzających instalacji centralnego ogrzewania montować kompensatory mieszkowe o średnicach zgodnych ze średnicami przewodów w odstępach:
-przewody dn 15 i 18 4,0 m
-przewody dn 22 i większe 5,0 m
lub wykonywać kompensację za pomocą wydłużek "U"-kształtowych.
Przewody rozprowadzające prowadzić w izolacji ciepłej z elastycznej pianki poliuretanowej.

UWAGA :
Grzejniki z oznaczeniem KV - wkładka zaworowa standardowa
Grzejniki z oznaczeniem KV2 - wkładka zaworowa o zmniejszonym przepływie.
Grzejniki płytowe typu VK wyposażone w zintegrowany zawór termostatyczny.
Grzejniki łączyć z rurami poprzez gotowe podejścia typu VK wyposażone w zawory odcinające.

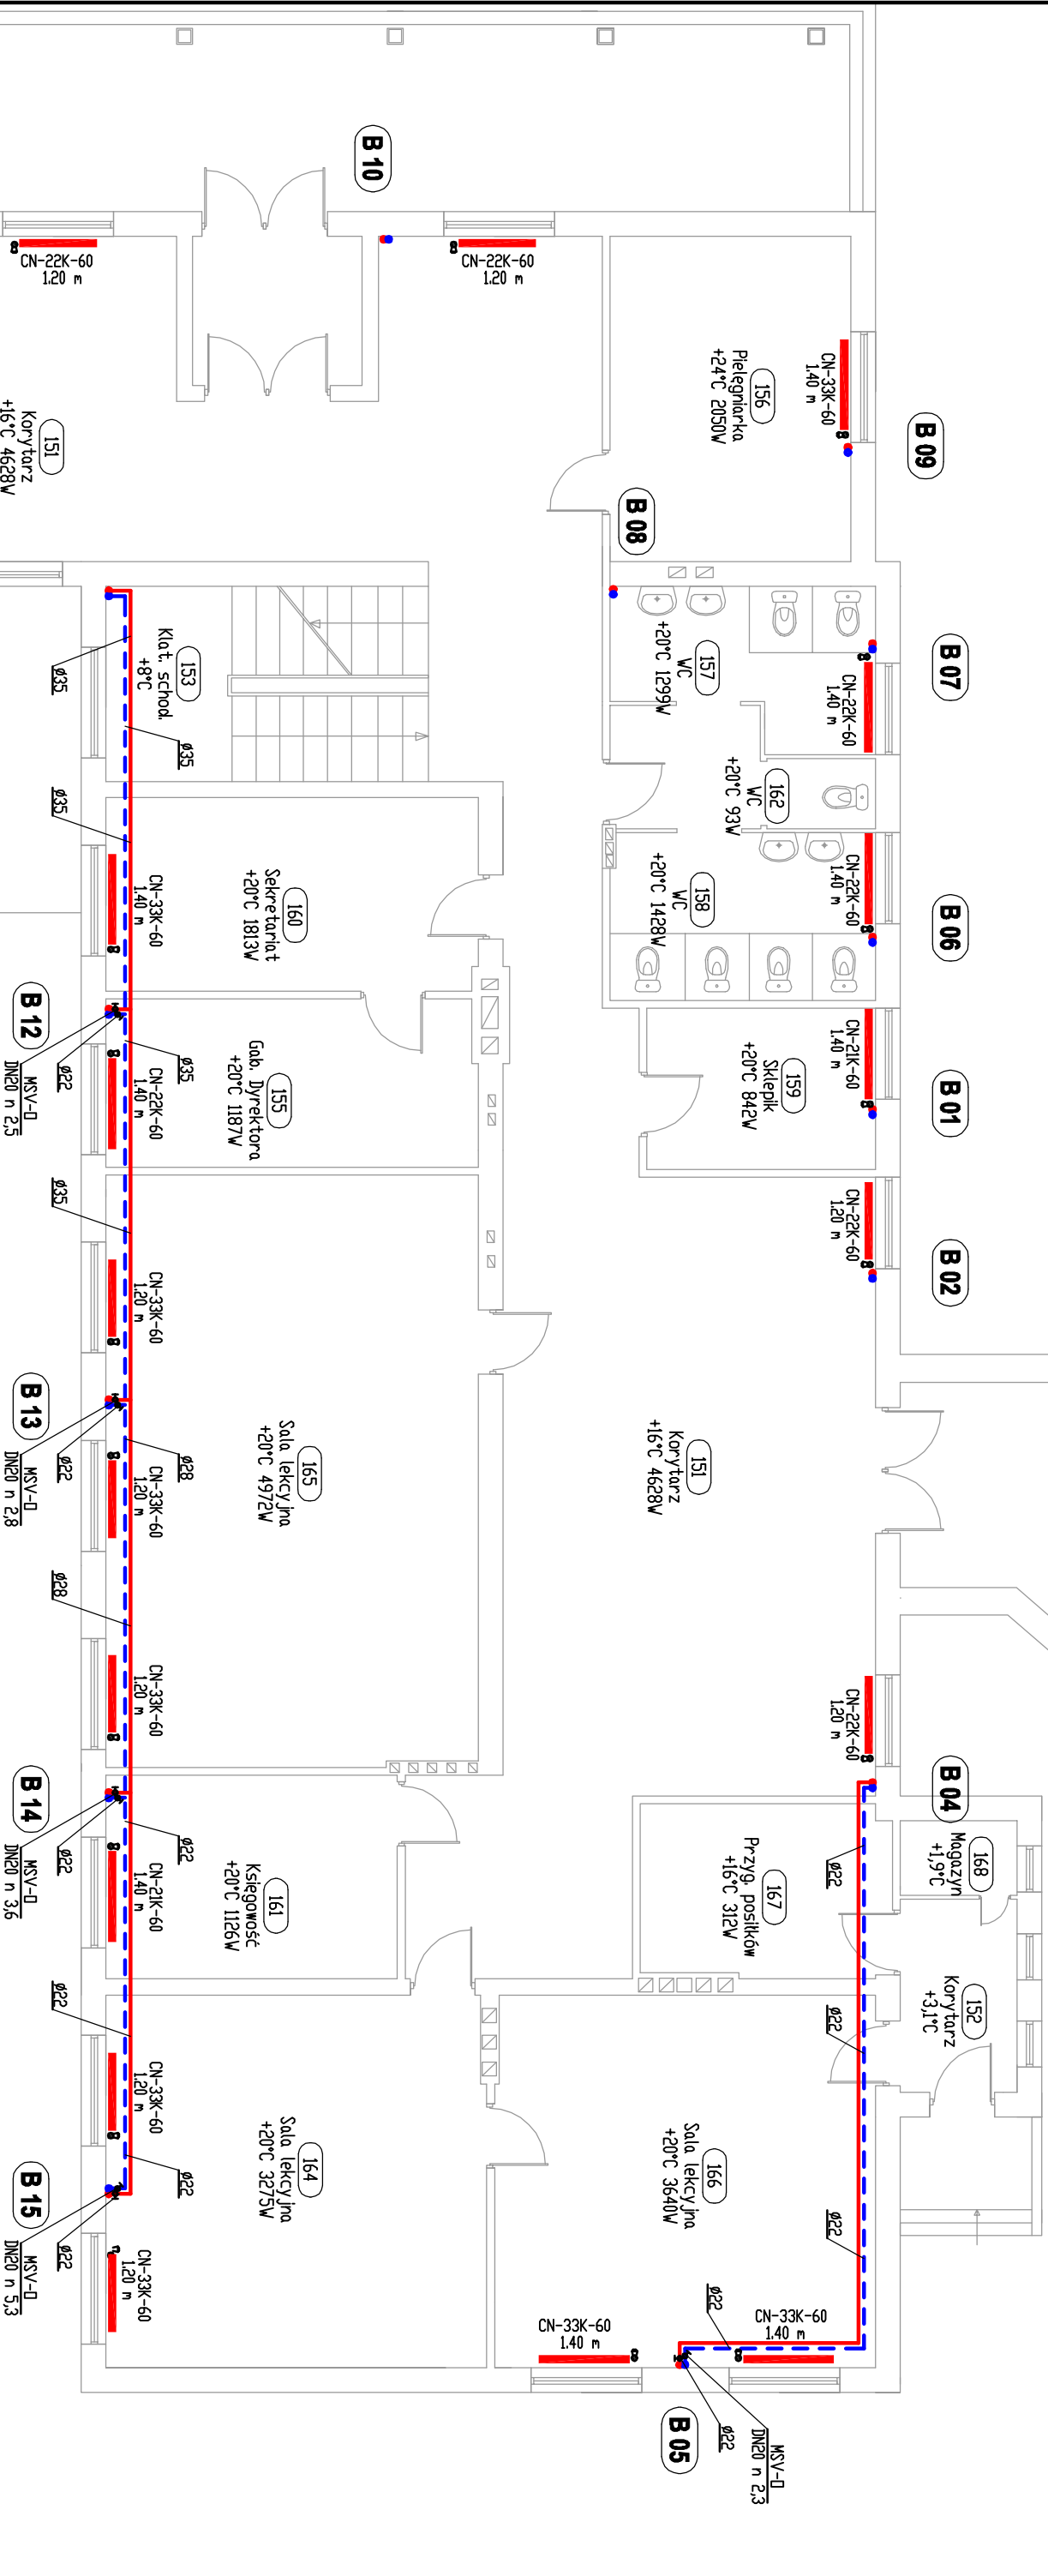

KonsultEKO Jerzy Puch, Ewa Hoffmann		Budynek dydaktyczny Zespołu Szkół	
Spółka cywilna		Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie, gm. Śrem.	
60-462 Poznań ul. Armii Dąbsz 27 tel/fax (0-61) 840-66-61 ;		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.	
www.konsulteko.pl; biuro@konsulteko.pl		Rzut parteru. Budynek z 1971r. Instalacja c.o.	
Temat :		mgr inż. Tomasz Rostecki	
Tytuł :		nr upr. 7131/64/P/2002	
Projektował :		nr upr. 7131-321/PW/2000	
Sprawdził :		mgr inż. Wojciech Lisiek	
Obiekt :		Data: 07/2015	
Temat :		Skala: 1:100	
Tytuł :		Nr rys : 2.	
Projektował :		nr upr. 7131-321/PW/2000	
Sprawdził :		mgr inż. Wojciech Lisiek	