


SCHEMAT ODWODNIENIA PLANSZ DO GIER

SCHEMAT ODWODNIENIA

SCHEMAT ODWODNIENIA

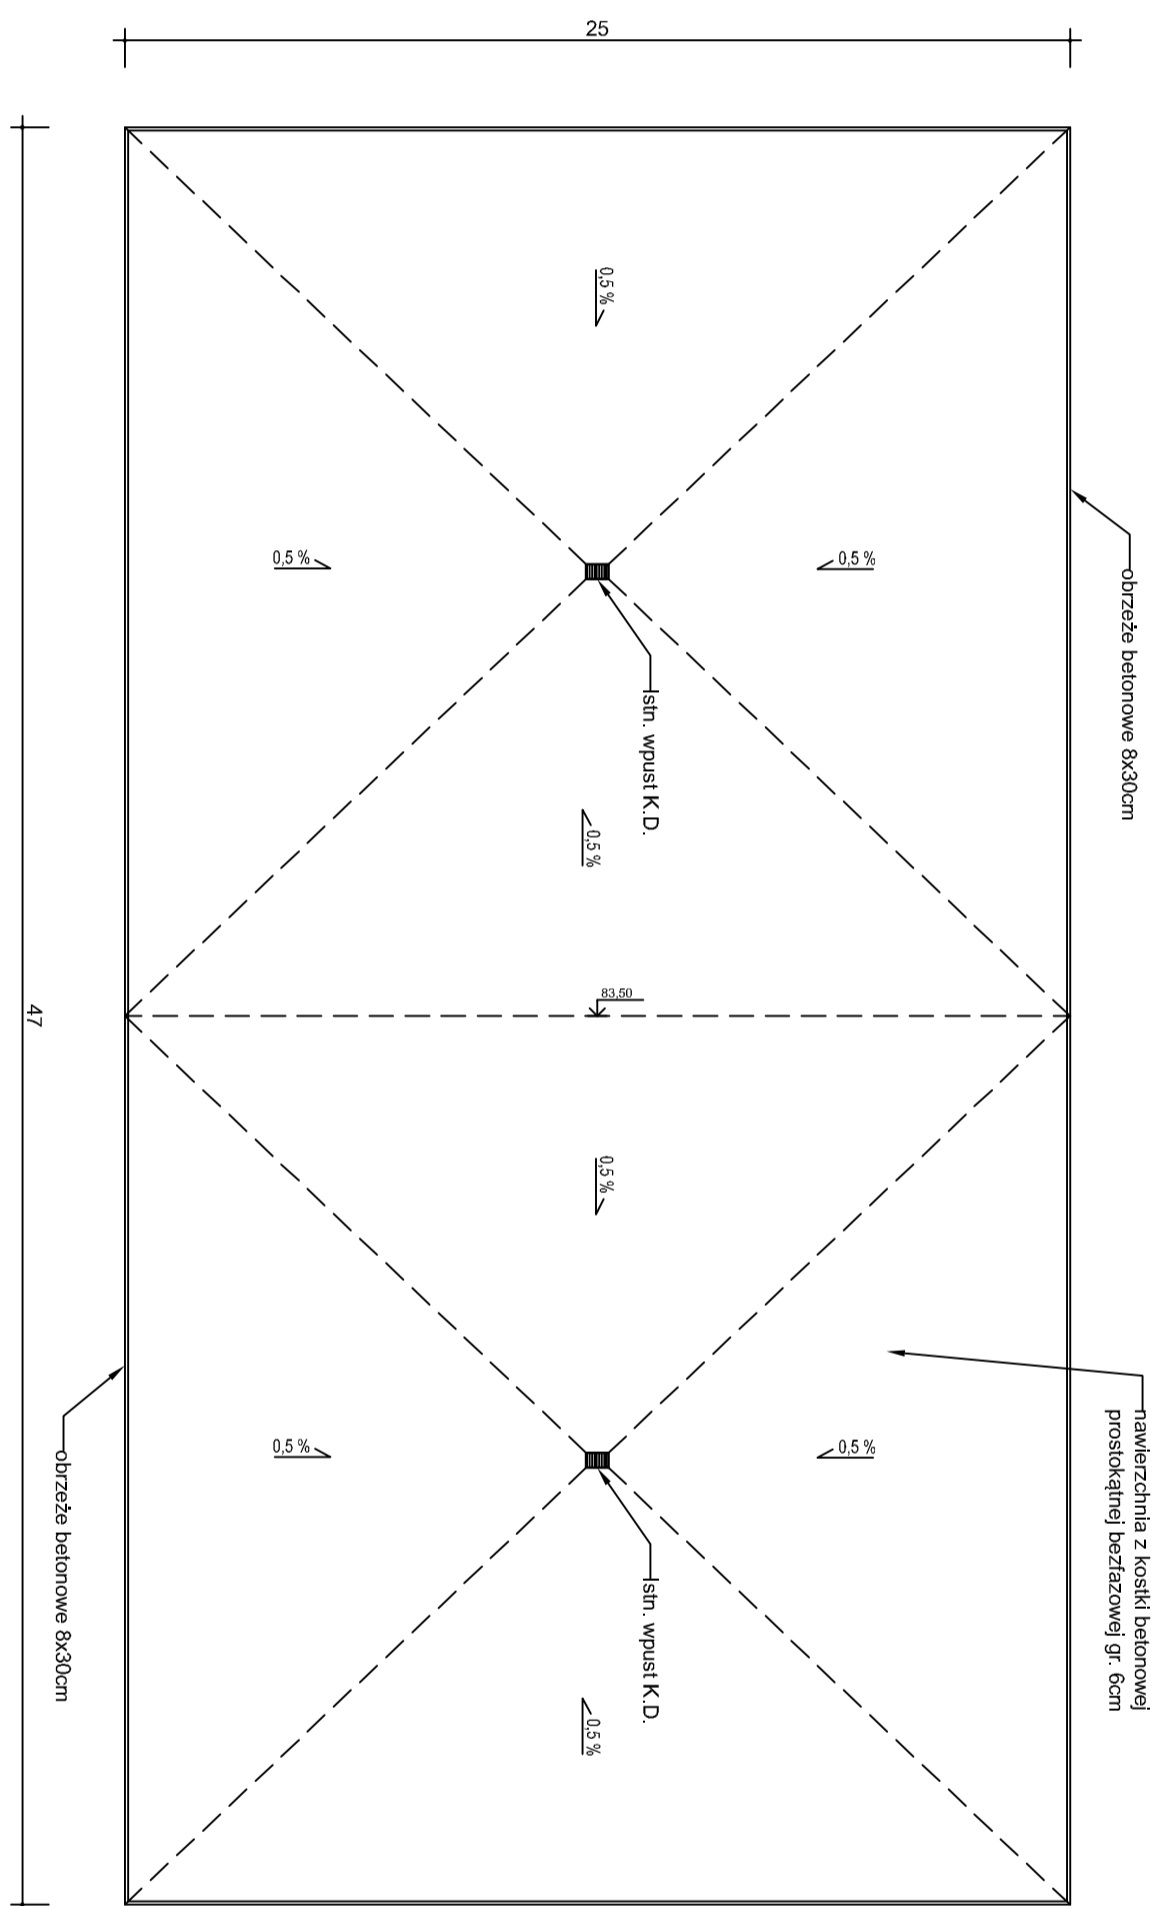

UWAGA:
Odwodnienie nawierzchni blatu do góry kretywnych poprzez istniejące na terenie boiska wpusty KD do istniejącego układu wentylacji kanałacją deszczowej KD Ø200.

SCHEM. ODPOWIEDNIENIA	
<p>NAZWA I ADRES ORGANIZACJI BUDUJĄCEJ: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - Oddział w Gdyni ul. Gdynia 10, 81-100 Gdynia</p> <p>INWESTOR: GMINA ŚWIEJA ul. Wolności 1, 81-200 Świeja</p> <p>REALIZATOR: P.O. Instalacje i Ogrzewanie ul. Międzyzdroje 10, 81-100 Gdynia</p> <p>OPIS:</p> <p>OPIS PRAC:</p>	<p>Strona 2 z 2</p> <p>Strona 1 z 2</p>
<p>PROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRAC: Instalacje Sanitarne</p> <p>Strona 2 z 2</p>	<p>3</p>