



SPRAWOZDANIE Z BADANIA

19.09.2016

os. Rzeczypospolitej 85/1,
61-392 Poznań
Tel. 605 555 749

KRZYWA UZIARNIENIA - ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-EN 933-1:2000)

zał. nr 8.5

NR OTWORU: 18

Analiza sitowa

LOKALIZACJA:


Śrem

GŁĘBOKOŚĆ POBRANIA: 2,5 m p.p.t.

RODZAJ GRUNTU:

Ps+Ż

Piasek średni +
Żwir

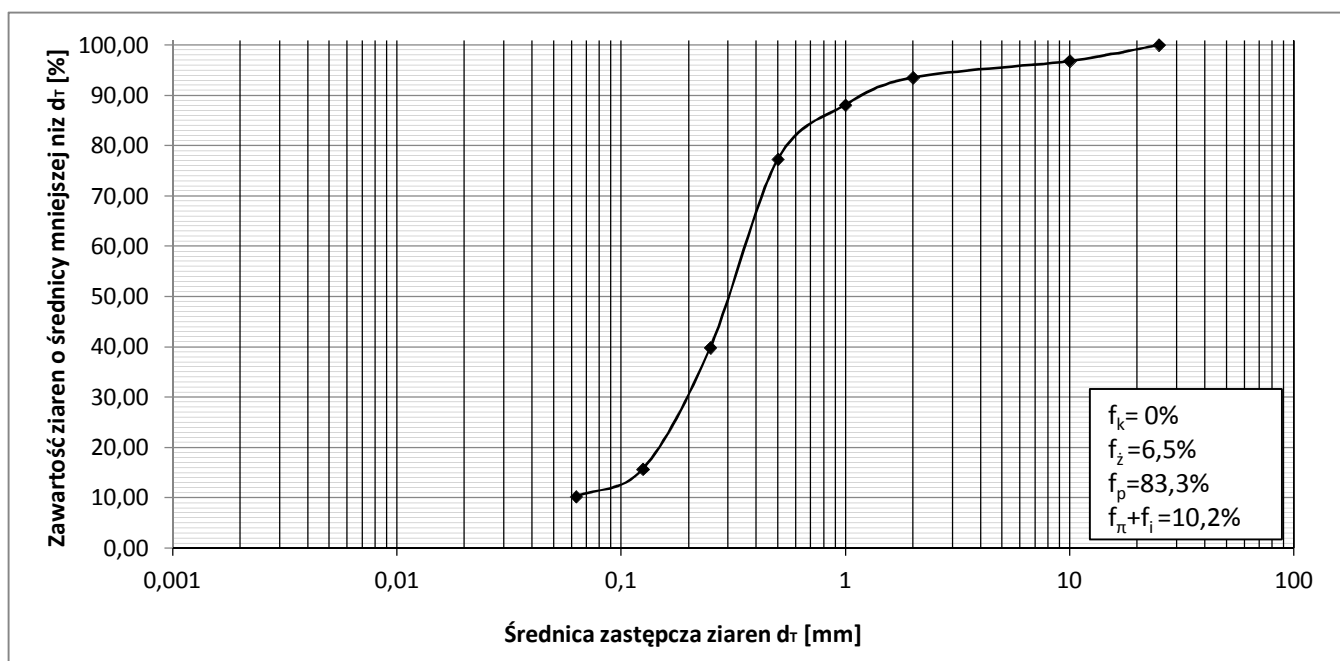

sito	zawartość [%]	przech. [%]
40	0,0	100
25	0,0	100,00
10	3,2	96,82
2,0	3,3	93,51
1,0	5,4	88,06
0,5	10,8	77,27
0,25	37,4	39,83
0,1	24,2	15,67
0,063	5,4	10,24
0,063>	10,2	0,00